

Kit de Comunicação L-Series

Folha de Instalação


A Woodward Governor Company se reserva o direito de atualizar qualquer parte desta publicação a qualquer tempo. As informações providas pela Woodward Governor Company são corretas e confiáveis. Entretanto, nenhuma responsabilidade é assumida pela Woodward Governor Company a menos que seja expressamente assumida.

© Woodward 2004


Todos os direitos reservados

Instalação apropriada do kit Woodward 8923-1061

A instalação abaixo deve ser feita antes de se utilizar o software de serviço.

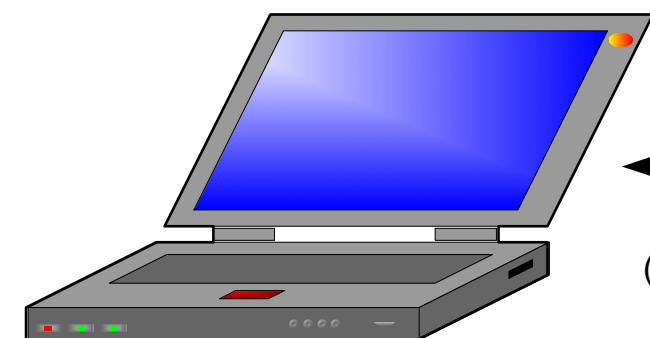

Para o PC
(com Software
de Serviço)

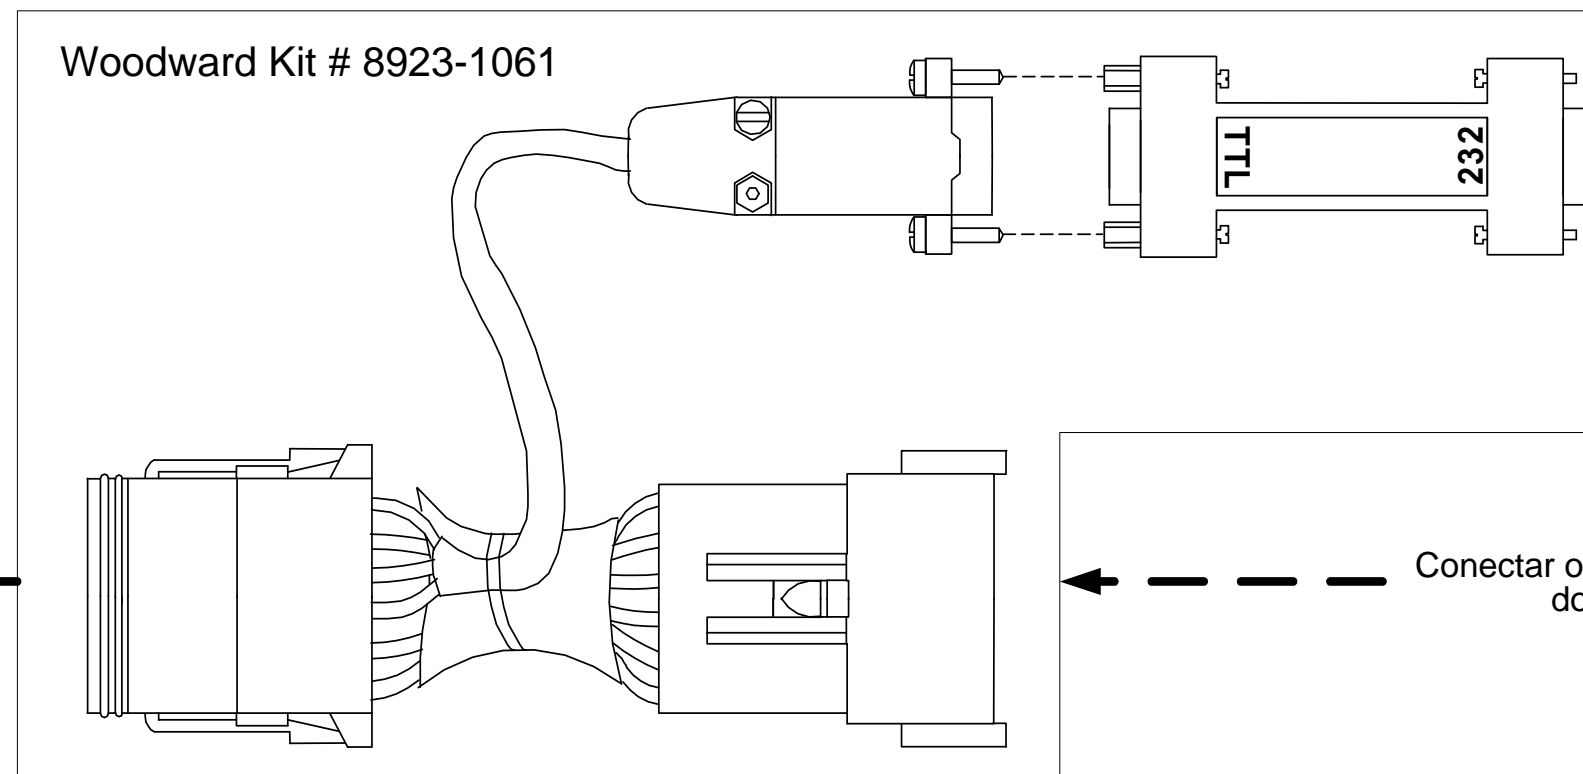

Cabo 9 pinos
ponto-a-ponto

Conectar o chicote original
do motor

Pinagem como vista olhando-se para o conector do controle e do computador.

***** NOTA ***** Quando o cabo de comunicação estiver instalado, os pinos 4 e 6 NÃO continuarão do chicote do motor ao atuador L-Series. Estes pinos são utilizados para comunicação com o PC. O cabo de comunicação não é para instalação permanente, apenas para serviços.

***** CUIDADO ***** Há um risco potencial de dano à porta serial quando em comunicação com o L-Series. Isto pode ser causado por uma diferença de potencial entre o neutro da rede e a terra. Se a porta RS-232 do PC tiver seu aterramento no neutro da alimentação e o L-Series for conectado ao negativo da bateria (conectado ao terra da rede), um círculo de aterramento pode ser formado com correntes suficientes para danificar equipamentos eletrônicos em seu caminho, como a porta serial do PC e o cabo de comunicação. Para evitar esta situação, a Woodward recomenda a colocação de um transformador isolador entre a rede de alimentação e o PC.

Nós agradecemos seus comentários sobre o conteúdo de nossas publicações.

Envie seus comentários para: vendas@woodward.com

Por favor inclua o número do manual localizado na capa desta publicação.



Internacional: Woodward Industrial Controls
1000 East Drake Road, Fort Collins CO 80525, USA
Phone +1 (970) 482-5811 • Fax +1 (970) 498-3058

Brasil: Woodward Governor (Reguladores) Ltda.
R. Joaquim Norberto, 284 – 13080-150 – Campinas – São Paulo – Brasil
Fone +55 (19) 3708-4800 • Fax +55 (19) 3708-4751 • e-mail vendas@woodward.com

Website — www.woodward.com

Woodward tem plantas próprias, subsidiárias e marcas, bem como uma rede internacional de distribuidores, serviços autorizados e escritórios de vendas.

Todas as informações de endereço/telefone/fax/e-mail desta rede estão disponíveis em nosso website.

2010/3/Campinas